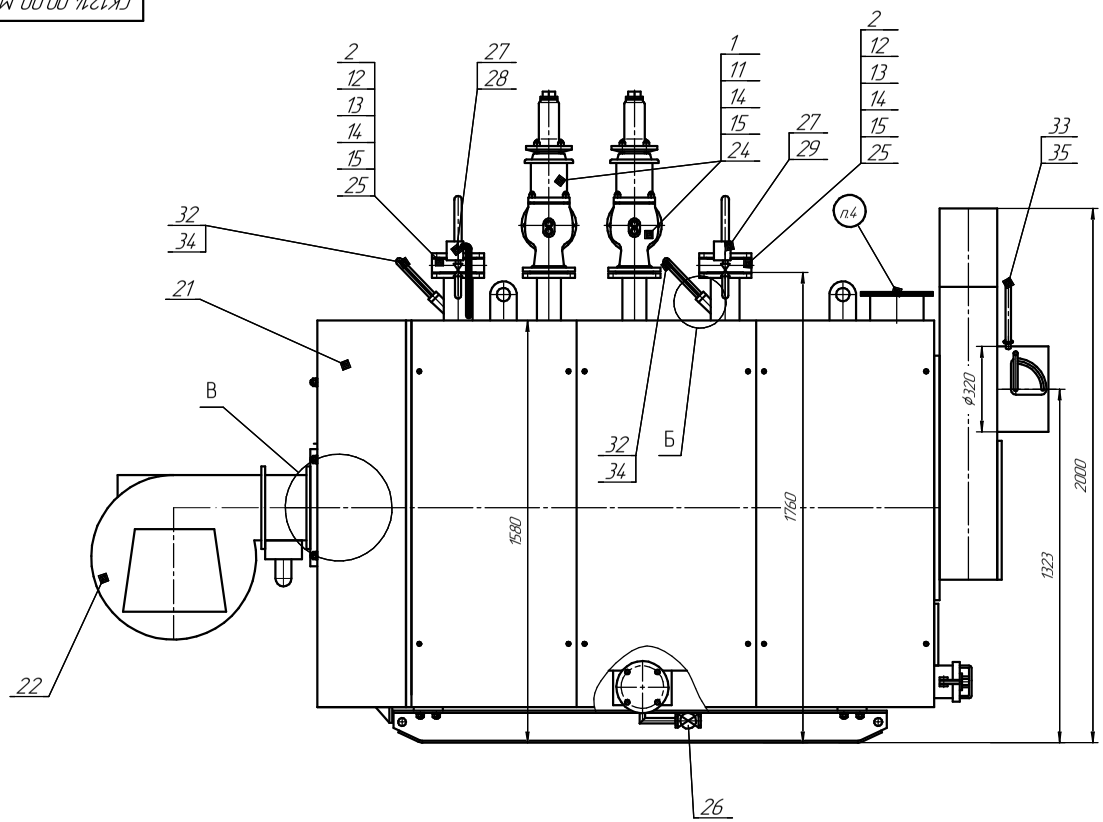

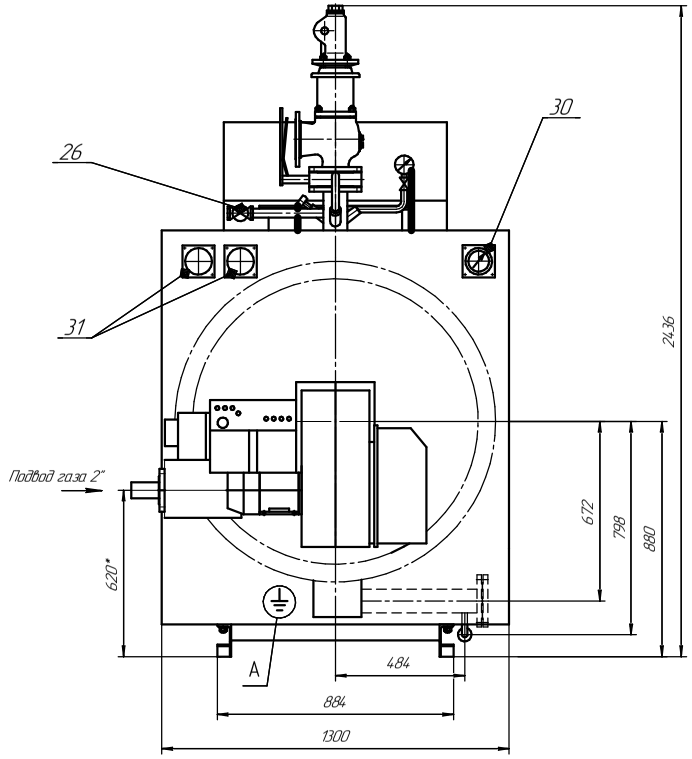

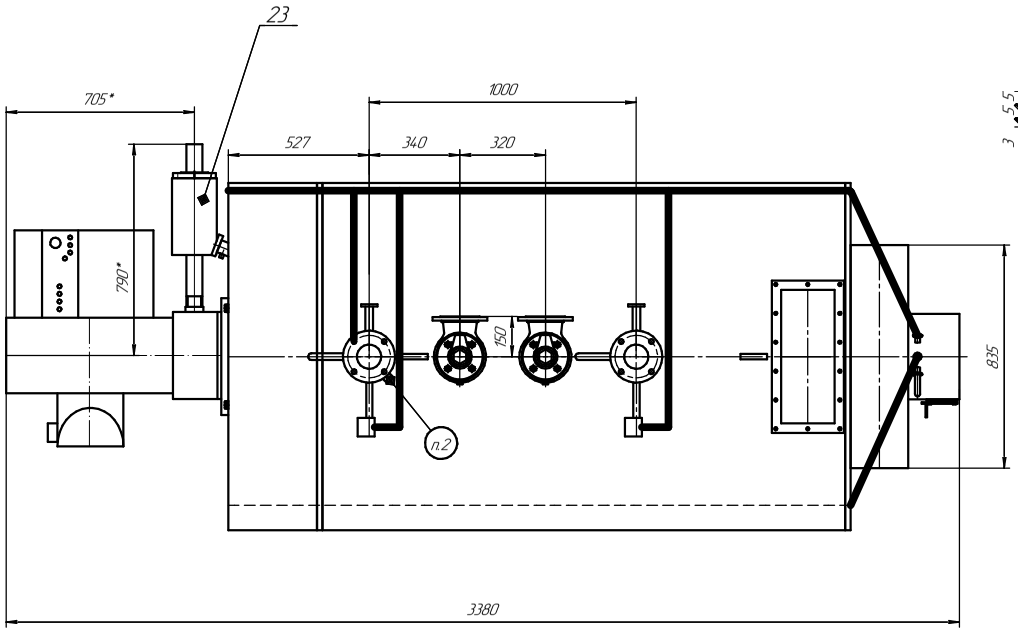

А (1 : 1)



Б (1 : 4)



В (1 : 5)

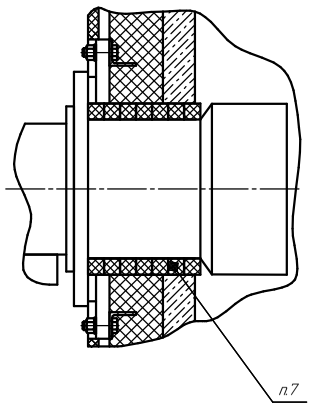

1. *Размеры для справок.
2. Патрубок присоединить к трубопроводу с дренажным краном для аварийного снижения давления воды.
3. Резьбовые соединения выполнить на трепаном льне ГОСТ10330–76 с подмазкой суриком ГОСТ19151–73 разведенном на натуральной олифе ГОСТ7931–76.
4. Транспортную заглушку на месте эксплуатации снять.
5. Котел, горелка, электрооборудование, металлорукава заземлить согласно ПУЭ.
6. При монтаже горелочного устройства в качестве уплотняющего материала использовать шнур огнеупорный Izorok120 сечением 30х30, L=8,5м, входящий в комплект поставки.

						СК1214.00.00 МЧ(Э)	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-1.0 "ЭКО" (Монтажный чертеж)	Лит	Масса / Масштаб
Разраб.		Лисяный М.		01.05			274.0 / 1:10
Пров.		Маринин Д.		01.05		Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.		Лисяный Н.		01.05			

Копировал

Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.

(49657) 3-45-22, 3-28-95.