52896.00.00.000СБ

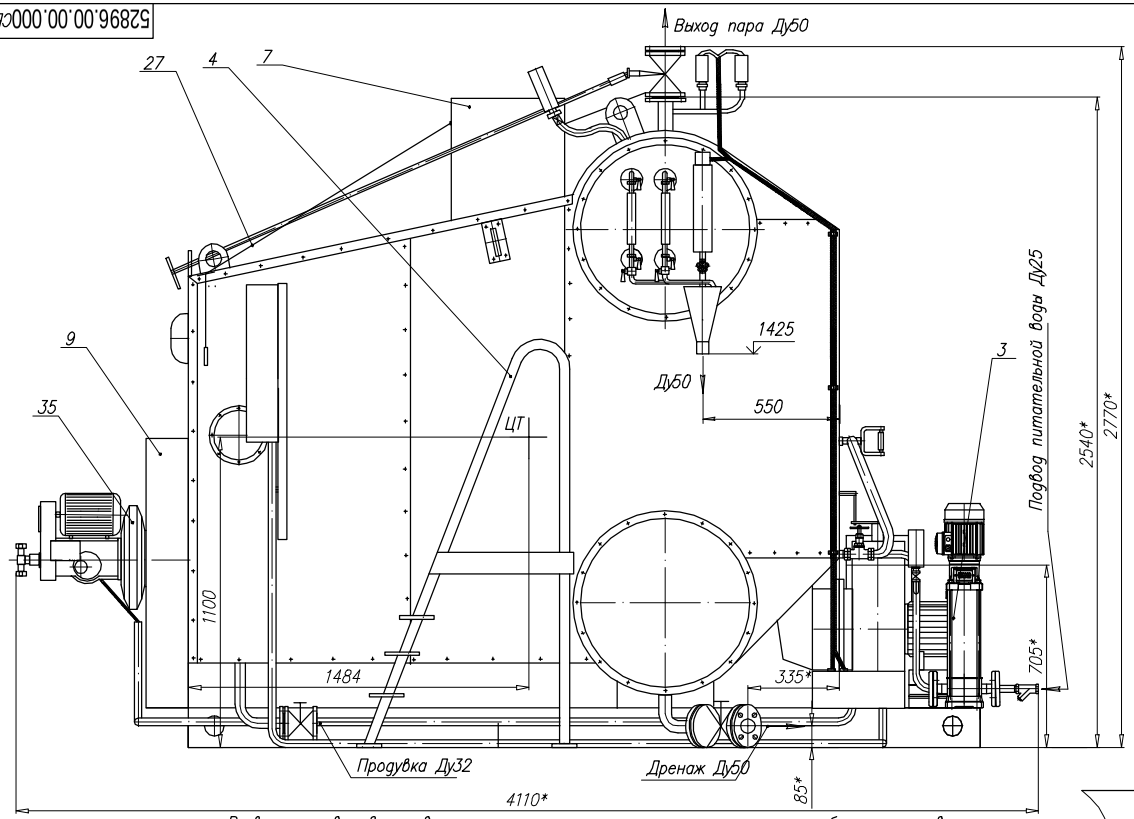

Некоторые элементы системы управления и лестница условно не показаны

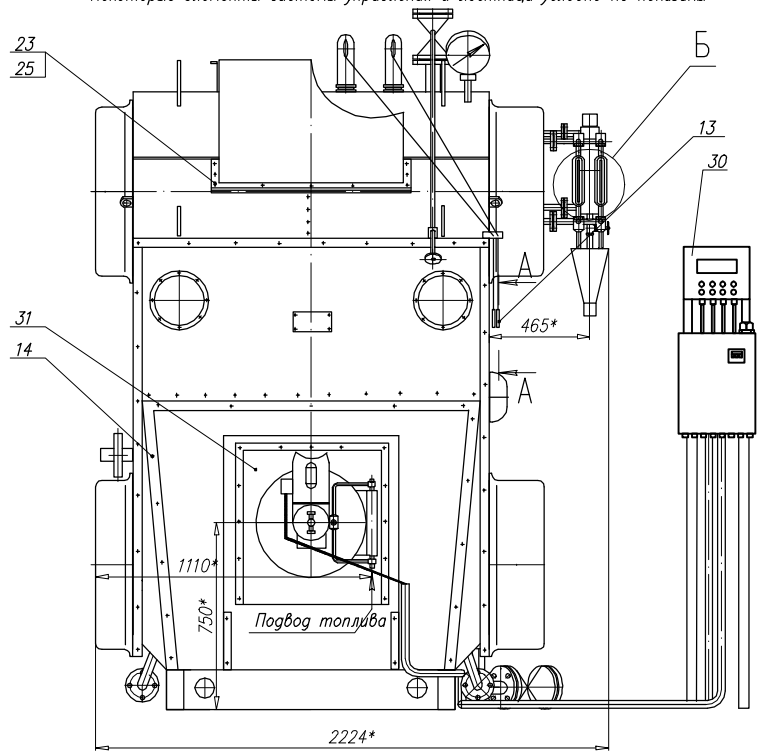

Б (1:5)

Разводка проводов до двигателя дымососа и питательного насоса, короб пульт управления не показаны

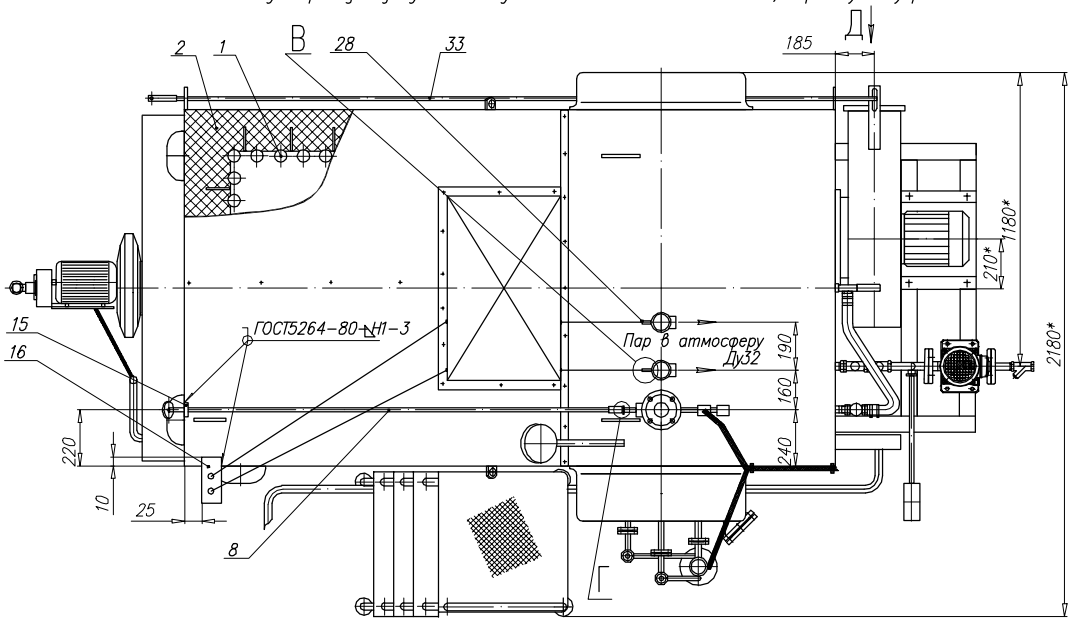

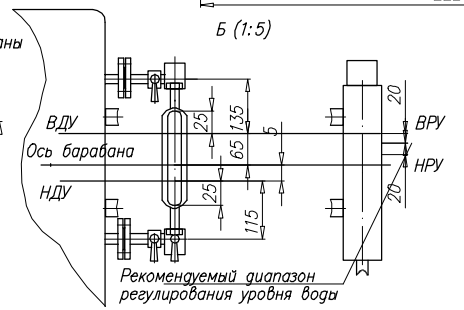

А–А (1:2)



В (1:2)



Г (1:1)



Д



1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Вентили, манометры, клапаны предохранительные, водоуказательные приборы, уровнемерная колонка, воронка системы питания на время транспортировки снимаются с котла.
4. Концы каната поз.27 обвернуть полосой поз.28 и обжать.
5. Наружные поверхности котла и трубопроводы покрыть эмалью ПФ-133 ГОСТ926-82 или ПФ-115 ГОСТ6465-76 светлых тонов в два слоя по грунту ФЛ-03 К ГОСТ9109-81 по VI классу ГОСТ9.032-74. Толщина покрытия 30...60 мкм.
6. При монтаже котла заглушку с короба в сборе поз.7 снять.
7. Размеры в скобках считать габаритными размерами поставочного блока без горелочного устройства.
8. При поставке котла для работы только на жидком топливе горелка ГГМБ-1 не комплектуется газовой рампой и относящимся к газопроводу элементами.

Обозначение	Рис.
52896.00.00.000СБ	1
–01	2
–02	3

52896.00.00.000СБ

Котел паровой Е-1,0-0,9М-3

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	4300	1:10

Лист 1 Листов 4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подп. и дата

Формат А1